


Внимание !!! ТРК, выпущенные до ноября 1998 года, имеют отличную от приведенной схему подключения.

Приложение 13

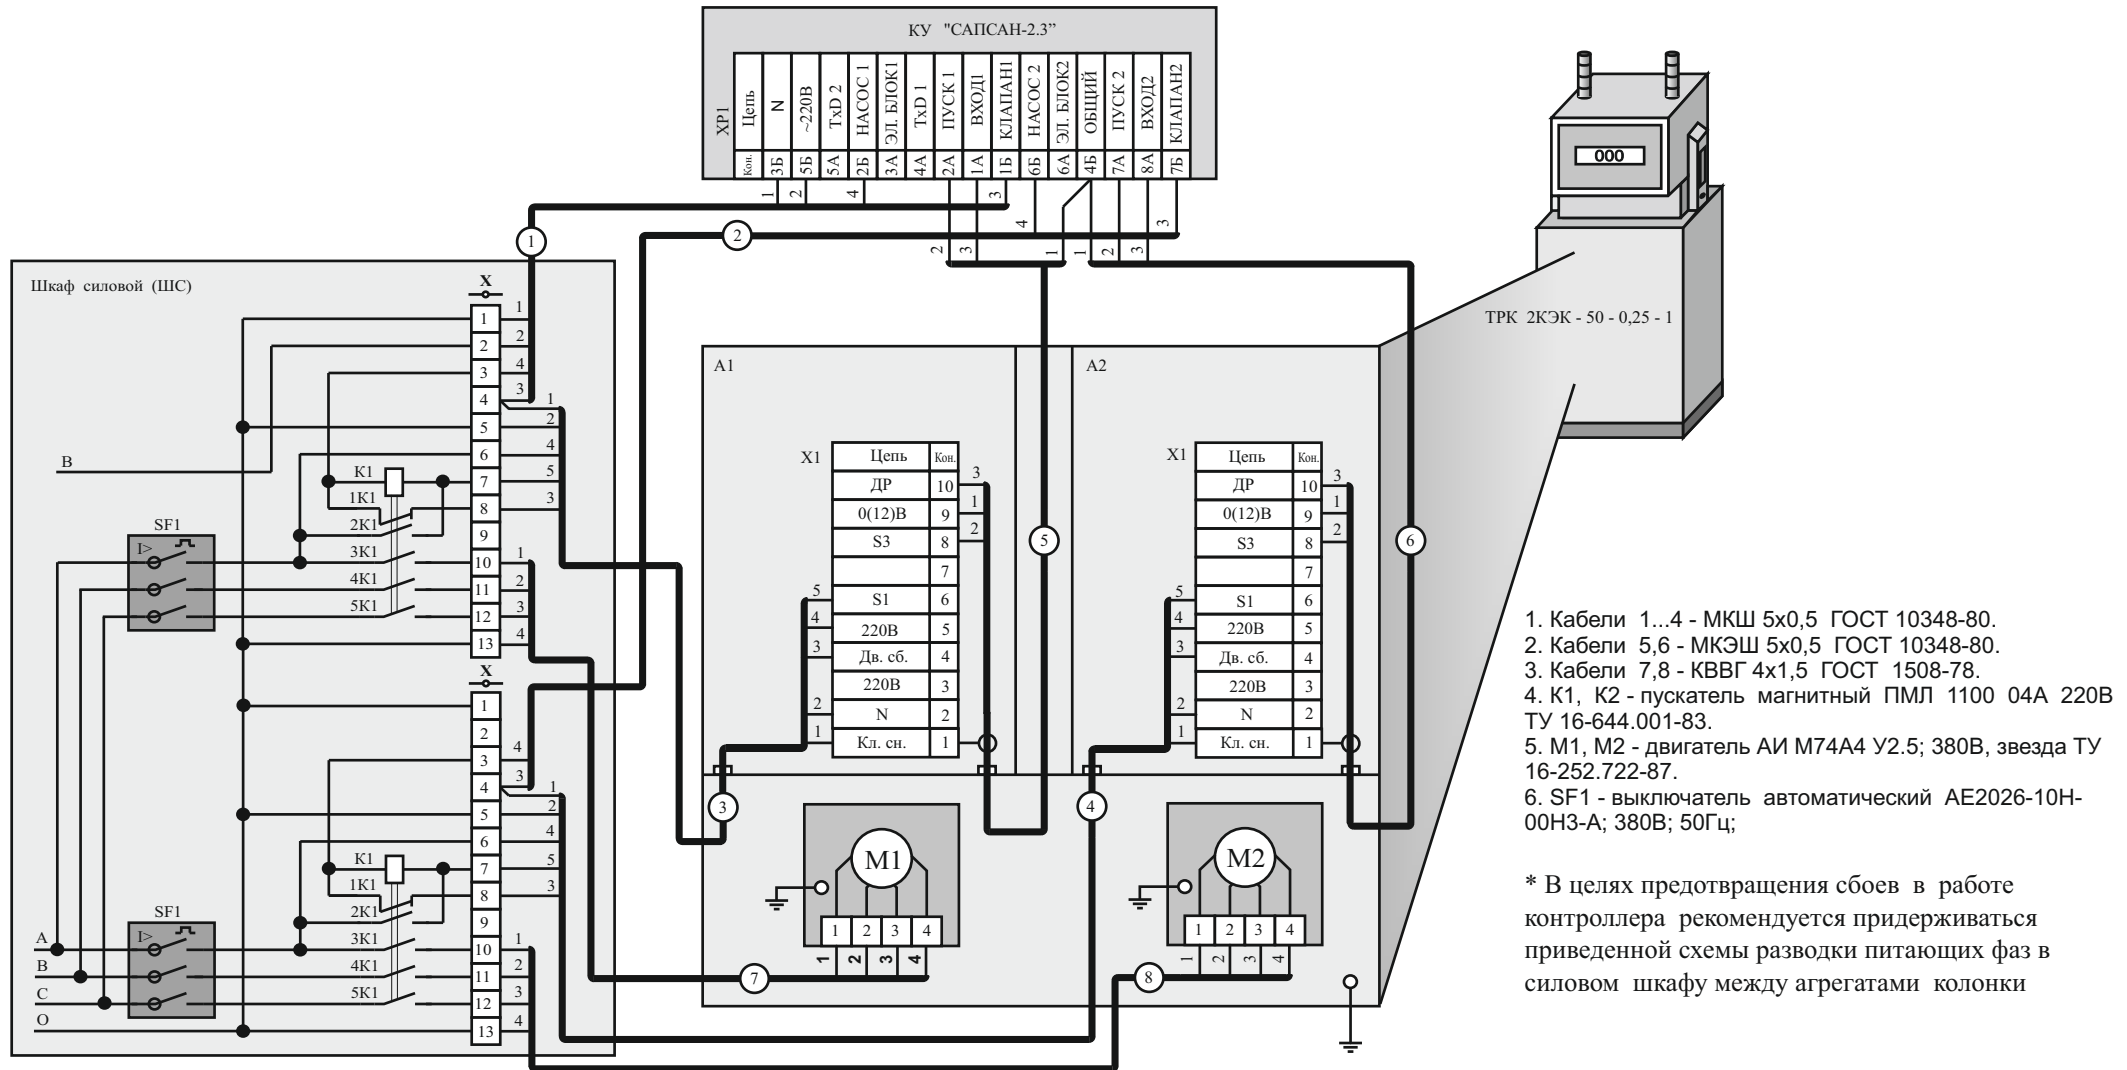

Внимание ! В связи с возможными изменениями в конструкции топливораздаточных колонок, вносимыми производителями ТРК, предприятие-изготовитель КУ ответственности за изменение в схемах подключения (приложениях) не несет. При

Схема соединения контроллера "САПСАН-2.3" с колонками 2КЭК-50-0,25-1" НАРА-42"3 (Режим дистанционного управления)